


# Oddział Wewnętrzny

## Budynki D, E, F (II piętro)

| LEGENDA |  |
|---------|--|
|         | Projektowany hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z węzłem pośrednim DN 25 o długości 30 m, podłownicą PW-25, zaworem oddzielającym DN 25, wymiary szafki hydrantowej: 780x780x180 mm |
|         | Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z węzłem podszwym DN 25 o długości 30 m   |
|         | Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 52 mm z węzłem pośrednim DN 52 o długości 30 m  |
|         | Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 50 mm z węzłem pośrednim DN 50 o długości 30 m  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>APILICH</b>  |                 |
| <b>Pracownia Projektowa</b>   |                 |
| <b>ROMAN PILCH</b>  |                 |
| ul. Żurawska 7<br>62-500 Kozienice  |                 |
| e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl<br>www.projektowaniepilch.pl  |                 |
| <b>TEMAT: LOKALIZACJA: PROJEKT BUDOWLANY</b>  |                 |
| <b>WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ</b>   |                 |
| Projekt budowlany wraz z Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynkach A, B, C, D, E, F i 2 Wydziału Szpitala Zespołowego w Kozienicach przy ul. Karłowicza 1, 62-510 Kozienice |                 |
| <b>OBIEKT:</b>  |                 |
| Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kozienicach przy ul. Karłowicza 1, 62-510 Kozienice  |                 |
| <b>INWESTOR:</b>  |                 |
| Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kozienicach przy ul. Karłowicza 1, 62-510 Kozienice  |                 |
| <b>TEMAT RYSUNKU:</b>   |                 |
| <b>RZUT II PIĘTRA - BUDYNEK D, E</b>  |                 |
| <b>STADIUM:</b>   |                 |
| <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>  |                 |
| <b>PROJEKTANT:</b>  | <b>PODPIS:</b>  |
| mgr inż. Andrzej Kulesa<br>nr upr. WK/P0271/P/OOS/04<br>specj. instalacyjna   |                 |
| <b>SPRAWDZAJĄCY:</b>  |                 |
| mgr inż. Roman Napiórkowski<br>nr upr. ZP.1.734272/IO/98<br>specj. instalacyjna   |                 |
| <b>OPRACOWUJĄCY:</b>  |                 |
| mgr inż. Grzegorz Majda   |                 |
| <b>BRANŻA:</b>  | <b>NR RYS.:</b> |
| SANITARNIA  | DE-4            |

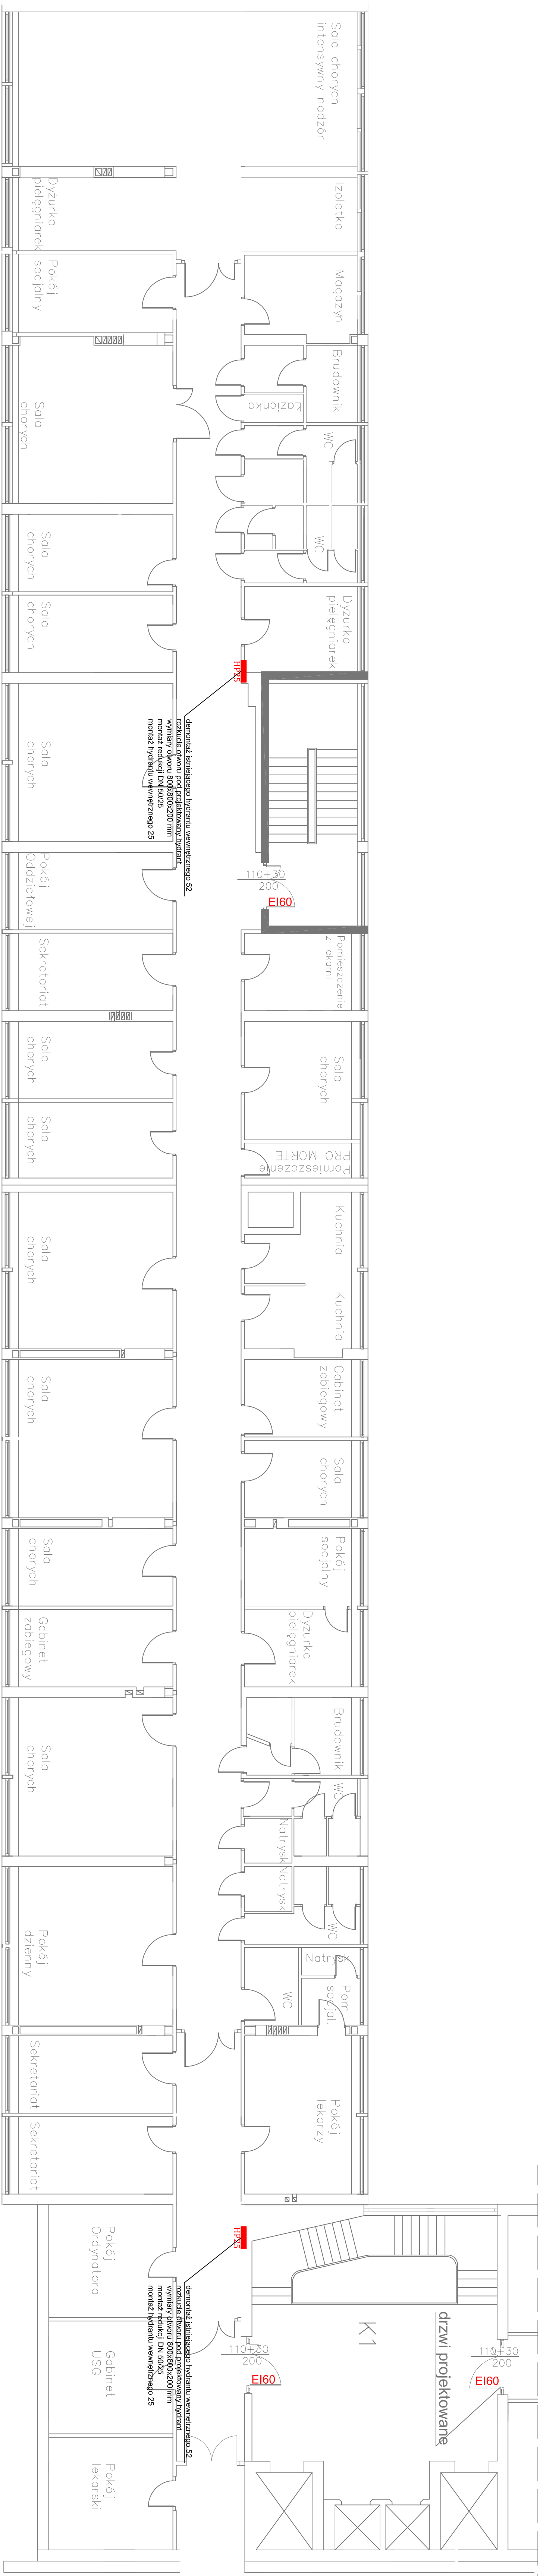

1. Uwaga: Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z rysunkami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem. Zabraniać się prac wymiarów bezpośrednio z rysunku. Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów. Poszczególne elementy należy podłączać zgodnie z dokumencją techniczną i instrukcją montażu. Wykonać na wylocie z rurociągu co najmniej 1 cm odstępu przy ciśnieniu 0,2 MPa dla hydrantów wewnętrznych o średnicy 25 mm.
2. Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Wykorzystuje się istniejące rurociągi.
3. Zawory oddzielające hydrantów użytkowane na wysokości 1,35 m ± 0,1 m od poziomu posadzki.