


UWAGA:  
Roboty należy wykonać tak , aby nie pogorszyć stanu istniejącego pomieszczeń i wyposażenia budynku.  
Wszelkie zniszczenia należy naprawić i doprowadzić do stanu sprzed remontu.

Budynek "F"

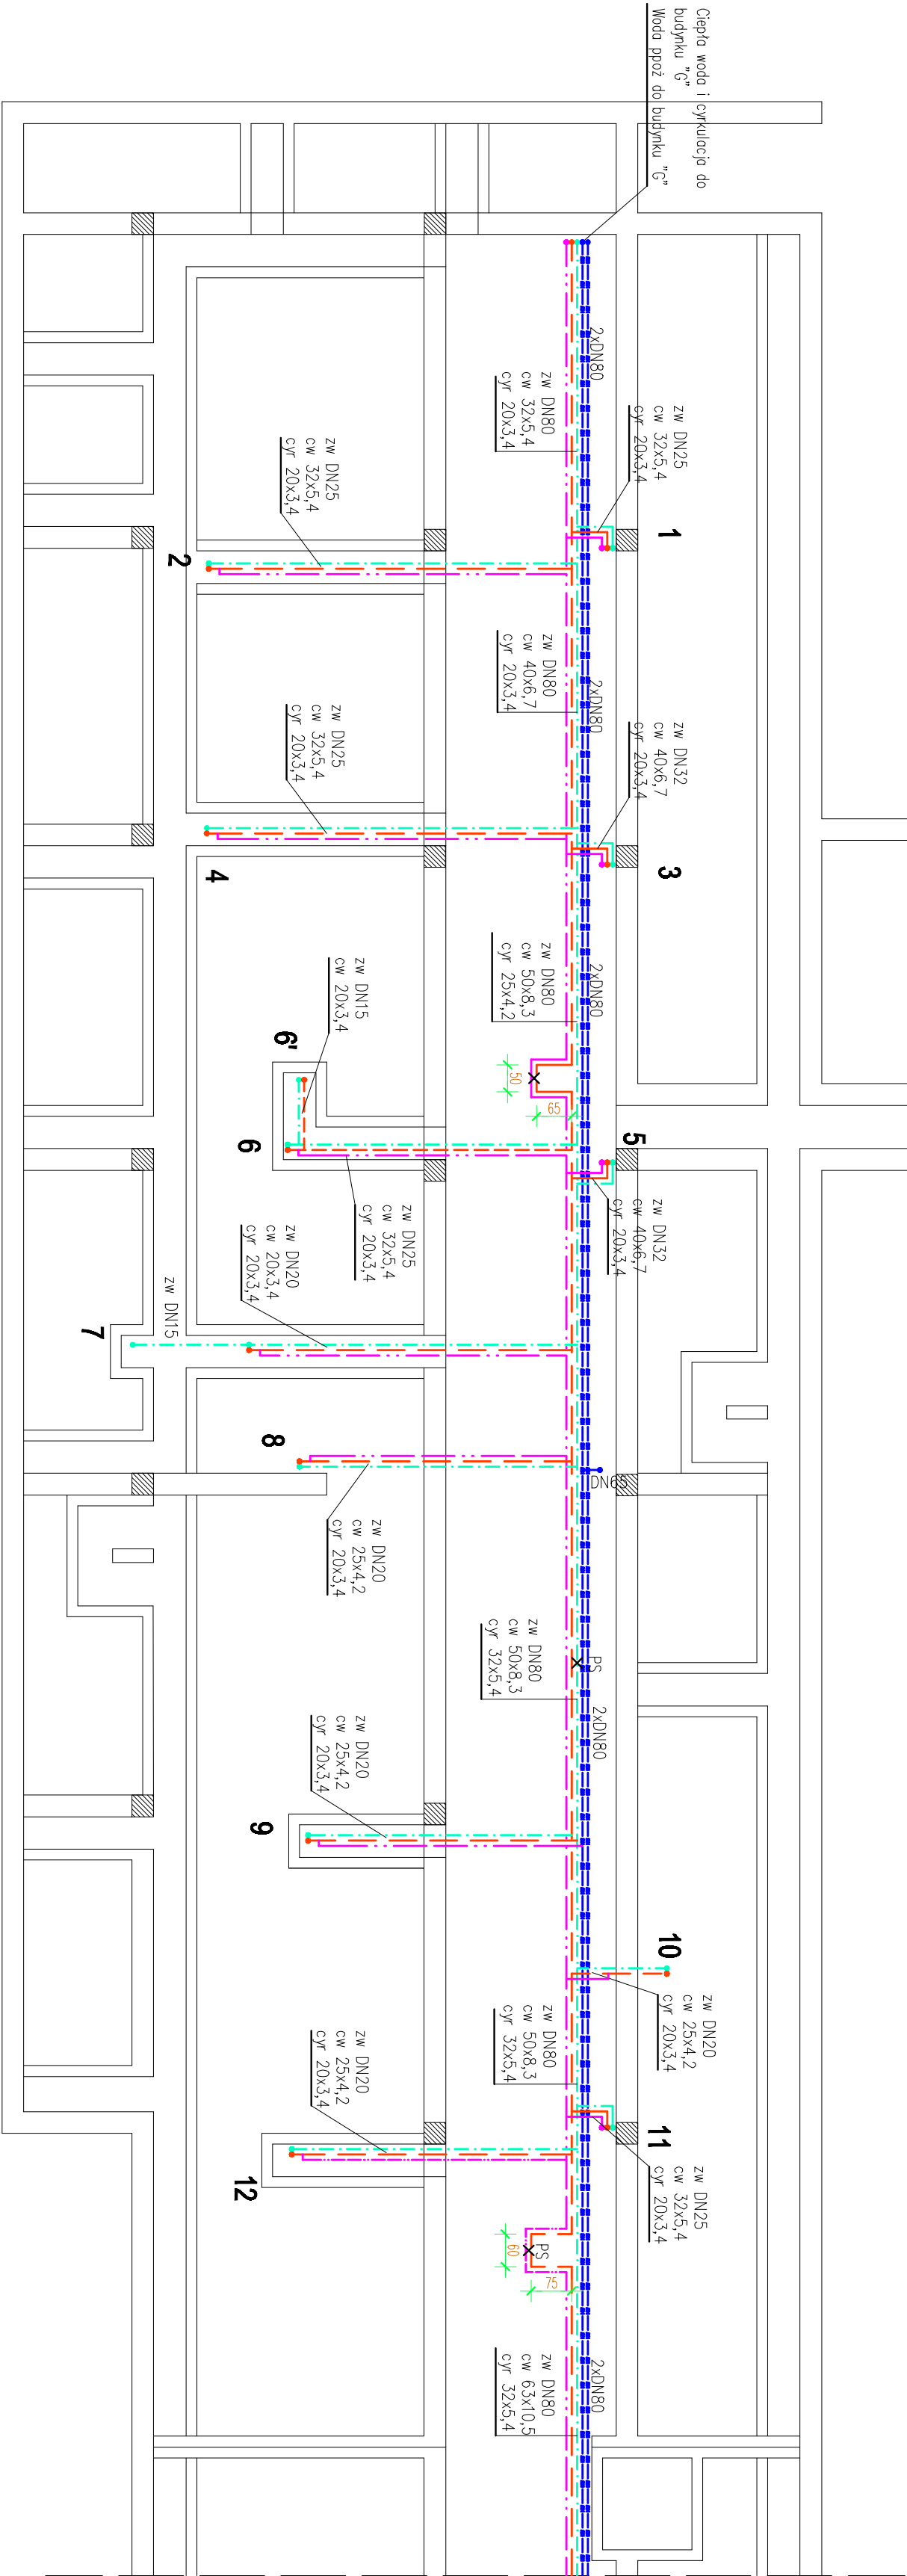

Budynek "D" poziom -2

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Zespolowy w Koninie 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45		
INWESTYCJA	Budowa dzwiekowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydraulicznej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1		
STADIUM	PROJEKT_WYKONAWCZY		
TEMAT	Przebudowa instalacji hydraulicznej i wodociągowej budynku "E"		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kulasa	WSPRZĘT/POCZĄT	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Narojczyk	ZP.1.134/27.10.08 w spójn. asblemnej	
TREŚĆ RYS.			
Instalacja hydrauliczna i wodociągowa - rzut poziom -2			1:100
DATA	WRZESIEŃ 2018	NR KONTAKTU	-
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	S1