


UWAGA:  
wymiana i rozbudowa istniejącej  
instalacji hydrantów wewnętrznych  
wymaga szczegółowej inwentaryzacji  
na etapie projektu branżowego

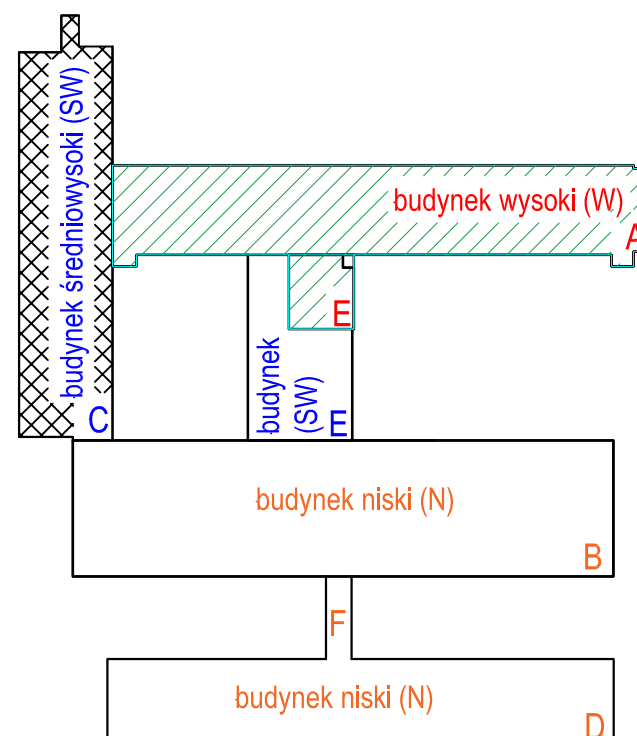

LEGENDA		WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁOWY IM. DR. ROMANA OSTREJCZYKOWEGO W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN		
	hydrant wewnętrzny 25 mm	Objekt	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	
	kierunek ewakuacji	Temat	w trybie 2 ust. 2 pkt. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)	
	oznaczenie klatki schodowej	Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pliś ręcznie podpisany i zabezpieczony gruntem podpisu	Podpis i pieczęć
	drzwi zewnętrzne	Nr uprawnień	622/2015	Temat rysunku BUDYNEK A,B,C,D,E,F RZUT PWNAC
	kłapa przeciwpożarowa transferowa	Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pliś ręcznie podpisany i zabezpieczony gruntem podpisu	Brzozda PRZECIWPÓŻAROWA
	kłapa przeciwpożarowa nowiewna	Nr uprawnień	2731	Data PAŹDZIERNIK 2019
	kłapa przeciwpożarowa wyciągowa			Skala 1:200
	odniesienie do pkt. 6.3. ekspertyzy nieprawidłowości, które pozostają granicą strefy pożarowej			Nr rysunku 2
	zawory hydrantowe			