



Budynek B

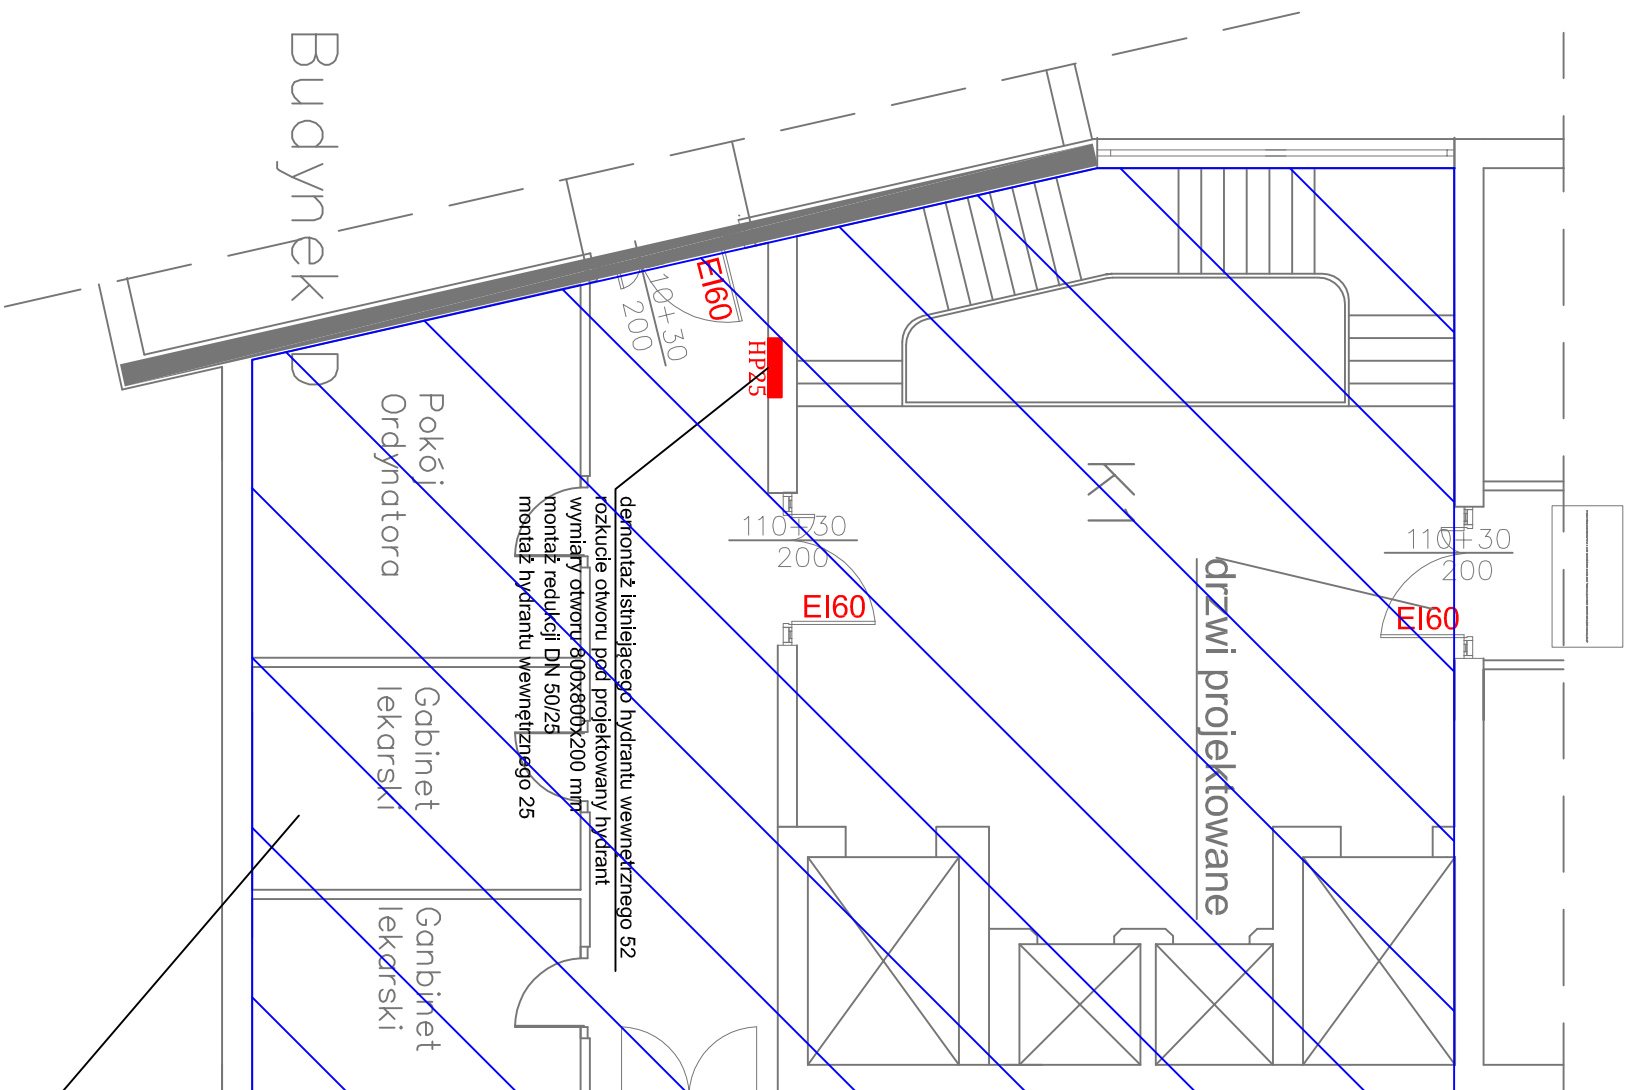



Uwaga:  
Hydranty w tym obszarze zostały również  
oznaczone na rysunkach budynków B I D, E, F

przeszklenia bezklasowe nad drzwiami

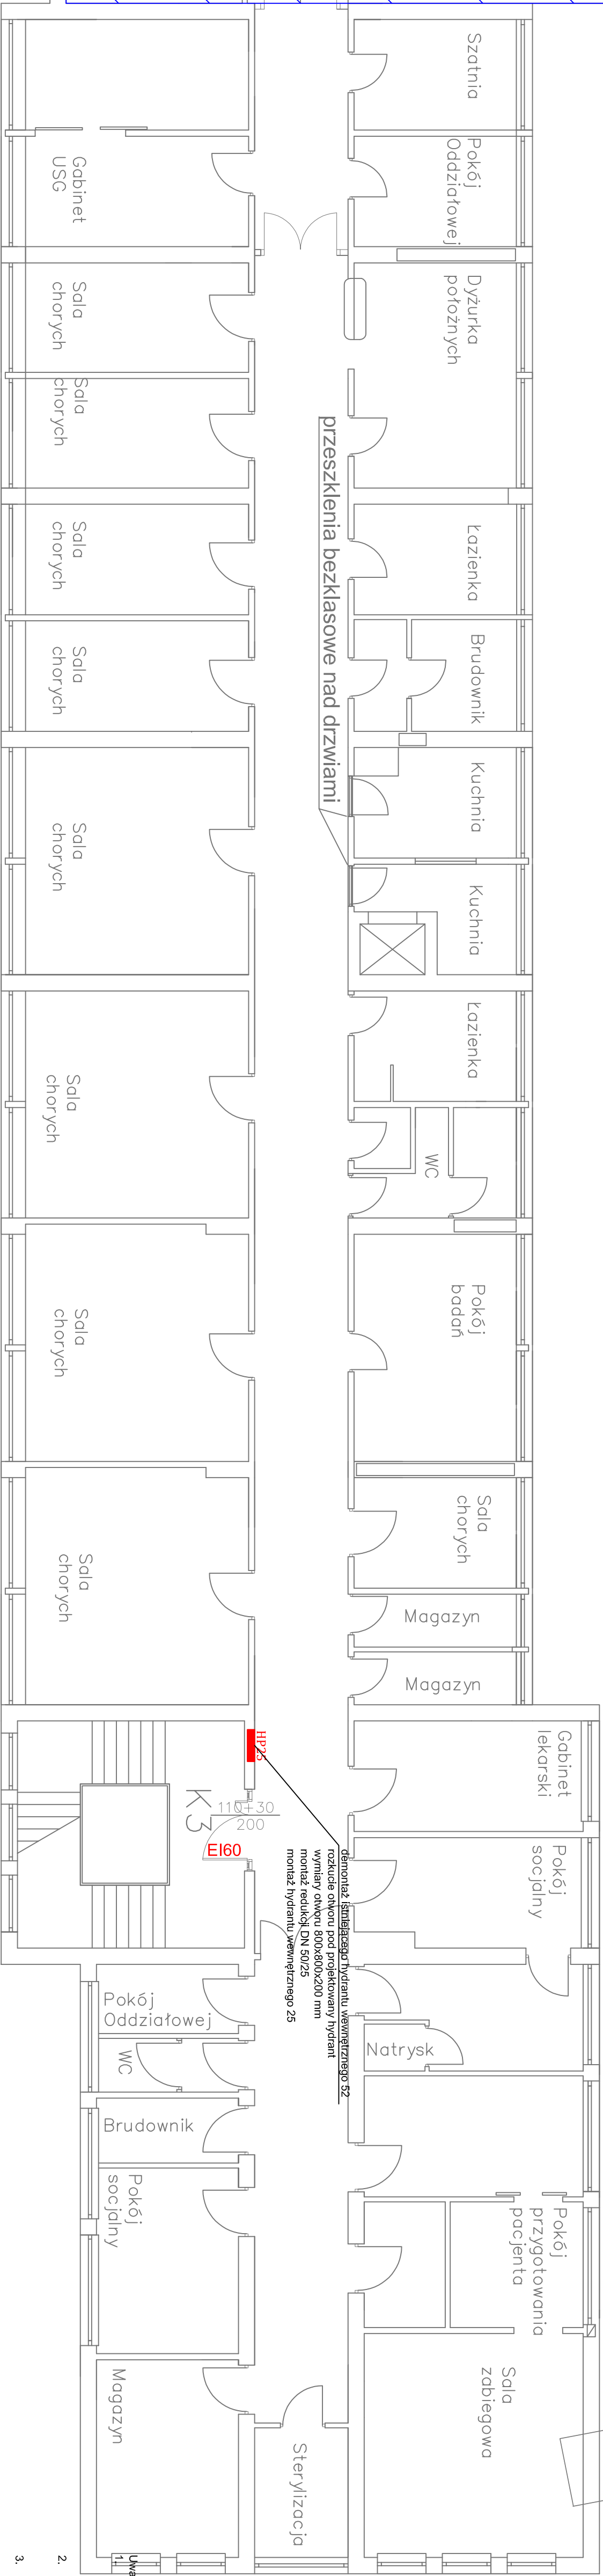

Oddział Patologii Cięży  
Budynek C ( I piętro)



LEGENDA	
	Projektowany hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z węzłem podstępnym DN 25 o odciążalności 30 m, przedmontaż PN-25, zaworem oddziałającym DN 25, wzniciary szaki wersja uniwersalna (wętkowa i natynkowa)
HP 25	Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z węzłem podstępnym DN 25 o długości 30 m
HP 52	Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 52 mm z węzłem pasko składowym DN 52 o długości 20 m
DN 50	rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy DN 50

APILCH		
Pracownia Projektowa ROMAN PILCH		
ul. Zagórska 7 62-500 Konin e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl		
TEMAT: LOKALIZACJA: PROJEKT BUDOWLANY		
WYMAGANY WEWNĘTRZNE INSTALACJI HYDRAWICZNEJ		
Wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynkach A, B, C, D, E, F i 2 Wewnętrzny Szpital Zespołowy w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1		
OBIEKT: Wewnętrzny Szpital Zespołowy w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin		
INWESTOR: Wewnętrzny Szpital Zespołowy w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin		
TEMAT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA - BUDYNEK C		
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Kulesa nr upr. WKP/0271/P/00S/04		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Roman Narciżyk nr upr. ZP.1.7342/72/TO/98		
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Grzegorz Majda		
BRANŻA SANITARNIA	DATA: 10.2016 SKALA: 1 : 100 NR RYS.: C-3	